




BILAN ANNUEL D'ACTIVITE ANNEE 2020 -2021

**USINE TRAITEMENT ET DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS DU SITOM NORD ISÈRE**


RÉCEPTION DÉCHETS - ANNÉES 2020-21

2020

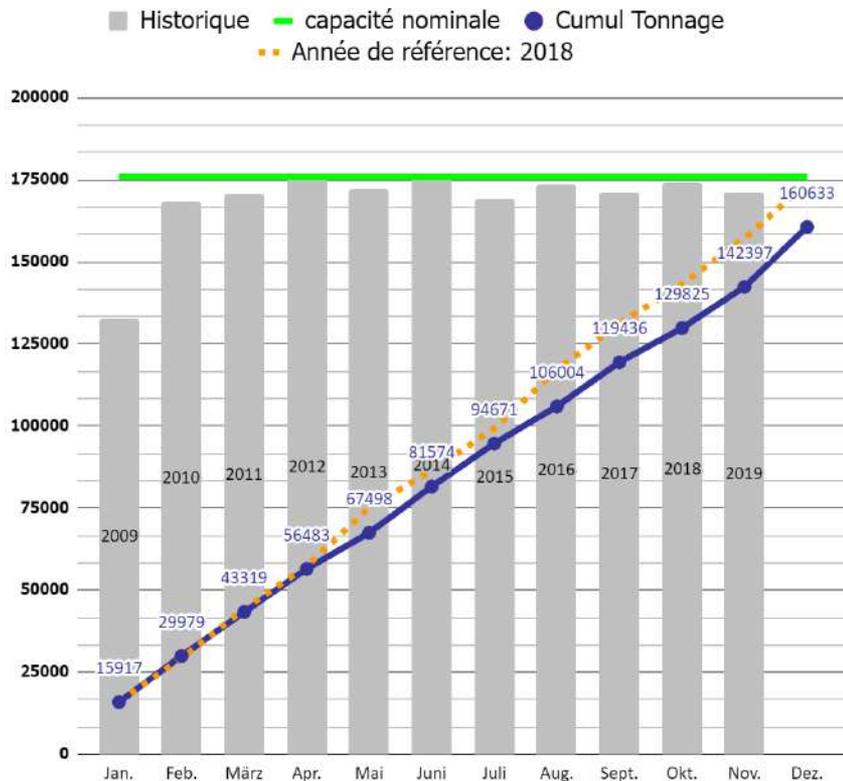

2020: Mars-Avril: COVID
 2020: mai fuite vapeur
 2020: Août -limitation charge fours indispo GTA

2021

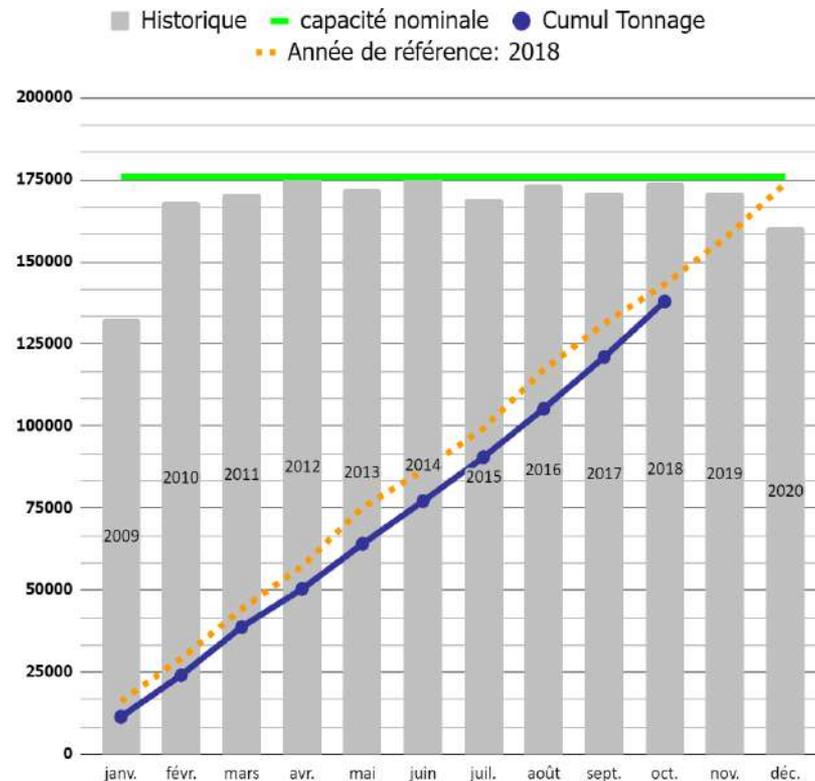

2021: Avril Juin : arrêts techniques
 2021: Sept oct rattrapage volumes détournement OM Sytraival

GESTION DES TONNAGES

ANNÉES 2020-21



	Rappel prévision BP 2020	Tonnage au 31/12/2020
EPCI ADHERENTS - OM	Tonnage / an	Tonnage / an
Syndicat Mixte Nord Dauphiné	53 433	54 226,84
SICTOM de Morestel	18 127	18 444,60
CC Lyon St Exupéry en Dauphiné	6 206	6 492,50
CC Bugéy Sud	6 881	7 357,76
CC Plaine de l'Ain (partie CC Rhône Chartreuse de Porte)	1 104	1 035,94
SICTOM Guiers	5 690	5 717,60
CA Haut Bugéy (partie CC du Plateau d'Hauteville)	1 426	1 366,58
Sous-Total EPCI Adhérents - OM	92 867	94 641,82
SICTOM Morestel - Encombrants broyés	3 174	2 709,64
SICTOM Morestel - Encombrants à broyer	521	635,80
CA Haut Bugéy (Ex CCPH) - Encombrants broyés	725	370,90
SMND - Encombrants broyés	5 000	1 529,70
Sous-Total EPCI Adhérents - ENC	9 420	5 246,04
Total EPCI Adhérents OM + ENC	102 287	99 887,86
EPCI / STES EXTERIEURS - OM	Tonnage / an	Tonnage au 31/12/2020
SAVOIE DECHETS (OM) - Convention 2020 - 2023	10 000	9 947,98
SAVOIE DECHETS (Papiers/Cartons)	0	0,00
SILA - Convention 2018 à 2019 + 1 an renouvelable 2020	500	333,68
S.T.O.C. - Convention 2020 - 2023	1 585	1 474,92
SIDEFAGE - Convention 2020	4 540	0,00
Clients privés en convention et / ou ponctuels	1 507	1 326,53
Sté PAPREC	10 001	7 286,20
Sté DELAUZUN	300	147,52
Sté DBS	100	688,04
SUEZ RV CE (Intégration de SYTRAI VAL)	15 421	10 996,04
ONYX RONAVAL	6 258	16 972,47
Sté GUYONNET	500	226,98
Sous-Total EPCI / STES EXT - OM	50 712	49 402,36
ONYX RONAVAL - SYTRAD	10 001	8 668,82
Dépôt Benne Services (DBS)	2 000	2 673,98
Sous-Total EPCI / STES EXT - DECHET A HAUT PCI	12 001	11 342,80
Total EPCI / STES EXT. OM + DECHET A HAUT PCI	62 713	60 745,16
TOTAL GENERAL	165 000	160 633,02


	Rappel prévision BP 2021	Tonnage au 31/12/2021	Tonnage extrapolé au 31/12/2021
EPCI ADHERENTS - OM	Tonnage / an		
Syndicat Mixte Nord Dauphiné	53 855	46 137,20	55 365
SICTOM de Morestel	18 354	15 675,31	18 810
CC Lyon St Exupéry en Dauphiné	6 488	5 489,72	6 588
CC Bugéy Sud	7 327	6 149,18	7 379
CC Plaine de l'Ain (partie CC Rhône Chartreuse de Porte)	1 055	608,18	730
SICTOM Guiers	5 705	4 753,88	5 705
CA Haut Bugéy (partie CC du Plateau d'Hauteville)	1 417	1 204,16	1 445
Sous-Total EPCI Adhérents - OM	94 201	80 017,62	96 021
SICTOM Morestel - Encombrants broyés	2 770	3 648,78	4 379
SICTOM Morestel - Encombrants à broyer	586	0,00	0
CA Haut Bugéy (Ex CCPH) - Encombrants broyés	359	510,87	613
SMND - Encombrants broyés	1 490	1 710,38	2 052
Sous-Total EPCI Adhérents - ENC	5 205	5 870,03	7 044
Total EPCI Adhérents OM + ENC	99 406	85 887,65	103 065
EPCI / STES EXTERIEURS - OM	Tonnage / an	Tonnage au 31/12/2021	Tonnage extrapolé au 31/12/2021
SAVOIE DECHETS (OM) - Convention 2020 - 2023	10 000	5 250,80	6 301
SILA - Convention 2018 à 2019 + 1 an renouvelable 2020	0	0,00	0
S.T.O.C. - Convention 2020 - 2023	1 585	167,02	224
SIDEFAGE - Convention 2020 + Av N°1 2021 (Avril à Nov.)	4 800	6 070,70	6 830
Clients privés en convention et / ou ponctuels	1 307	1 143,30	1 372
Sté PAPREC	10 001	8 010,37	9 612
Sté DELTA ONE	200	1 332,84	1 599
Sté DBS	200	63,00	112
Sté GUYONNET	300	205,58	247
SLR Environnement	2 000	628,10	754
SUEZ RV CE (Intégration de SYTRAI VAL)	11 500	10 854,18	13 025
ONYX RONAVAL	11 800	9 730,85	11 677
Sous-Total EPCI / STES EXT - OM	53 593	43 506,74	51 753
ONYX RONAVAL - SYTRAD	10 001	6 423,02	7 708
Dépôt Benne Services (DBS)	2 000	2 083,74	2 500
Sous-Total EPCI / STES EXT - DECHET A HAUT PCI	12 001	8 506,76	10 208
Total EPCI / STES EXT. OM + DECHET A HAUT PCI	65 594	52 013,50	61 961
TOTAL GENERAL	165 000	137 901,15	165 026

DISPONIBILITÉ LIGNES


ANNÉES 2020-21

2020

2021

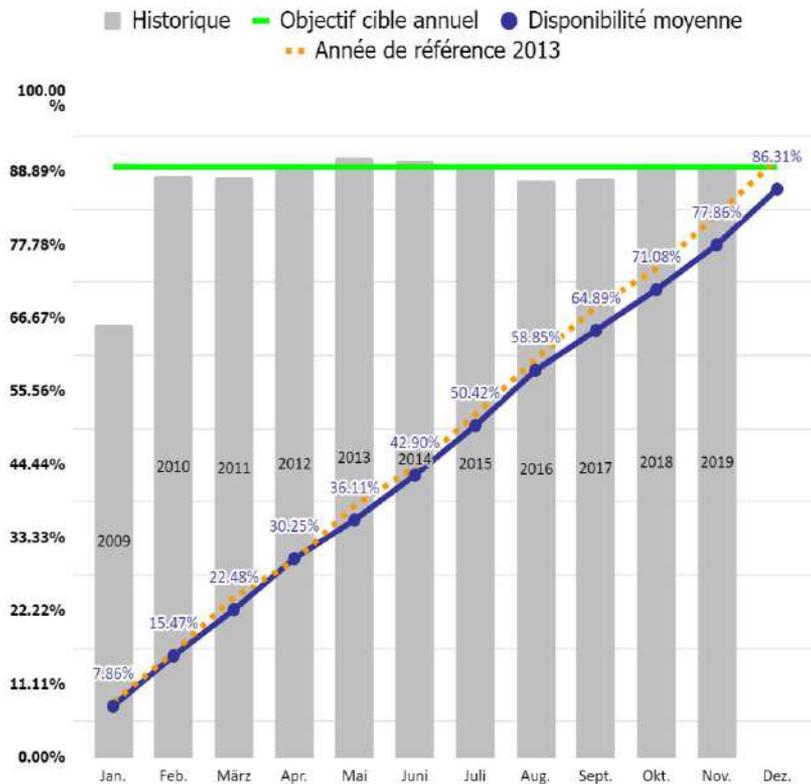

2020 Mai fuite chaudière L1
 2020 : Août: GTA - limitation de la charge des fours

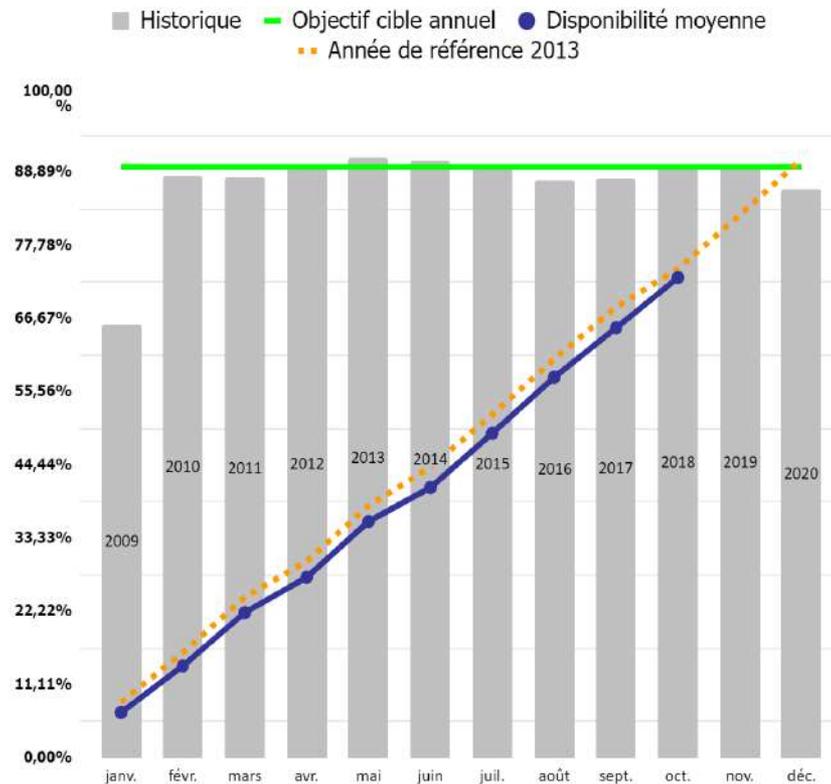

2021: Jan: fuite surchauffeurs
 2021 : Avril -Juin Arrêts techniques
 2021 : Juillet : casse barreaux L1 -explosion
 2021 : Sept Oct : fuites vapeur 1er parcours 1 L1 , L2 (explosion)



DISPONIBILITÉ GTA



ANNÉES 2020 -21

2020

2021

■ Historique — Objectif cible annuel ● Disponibilité moyenne
 ♦ Année de référence 2019

■ Historique — Objectif cible annuel ● Disponibilité moyenne
 ♦ Année de référence 2019

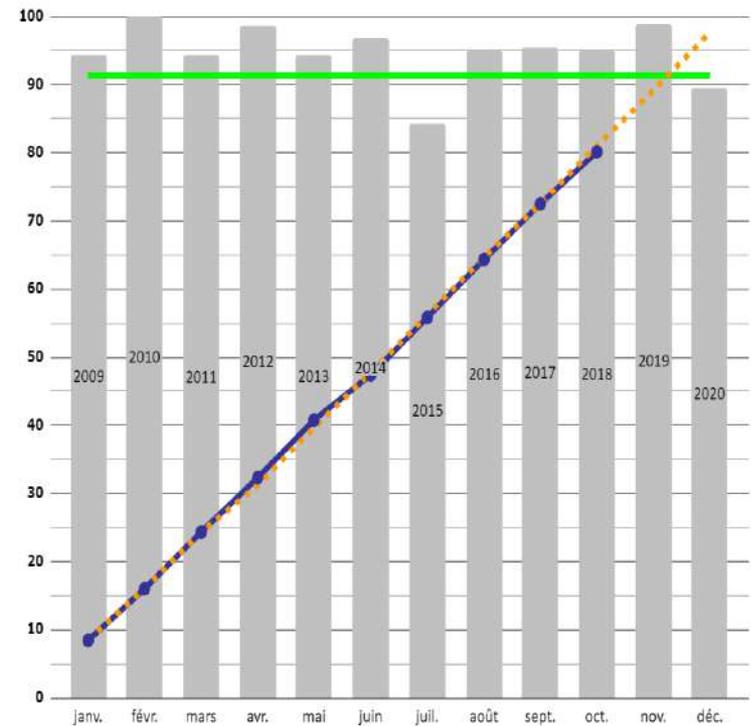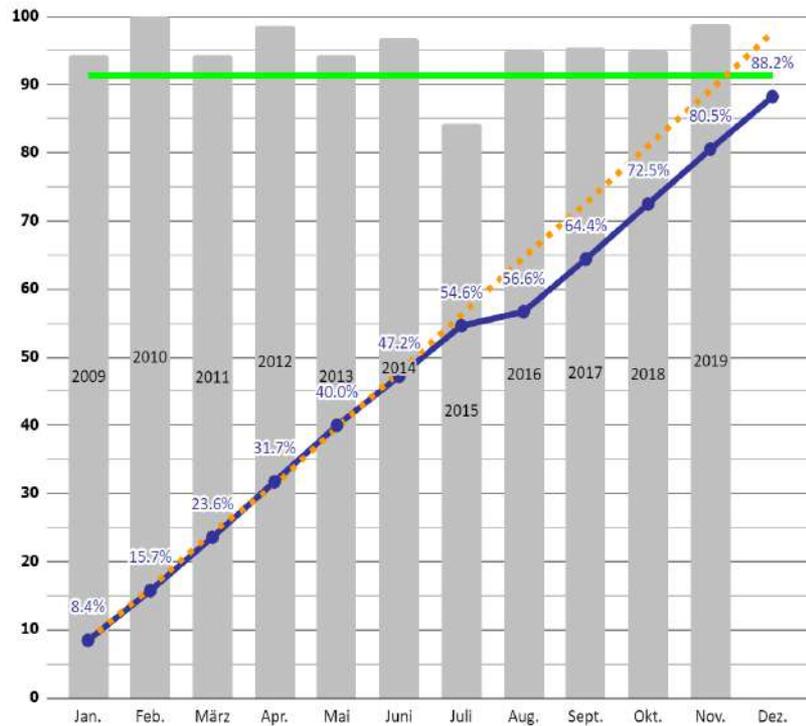


"1 année = 8 760 heures, 91% ~ 8000 heures "

2020: Août- Révision transformateur après analyse d'huile


2021 : visite annuelle arrêt technique communs - juin

CHAUFFAGE URBAIN en MWh ANNÉES 2020-21

2020

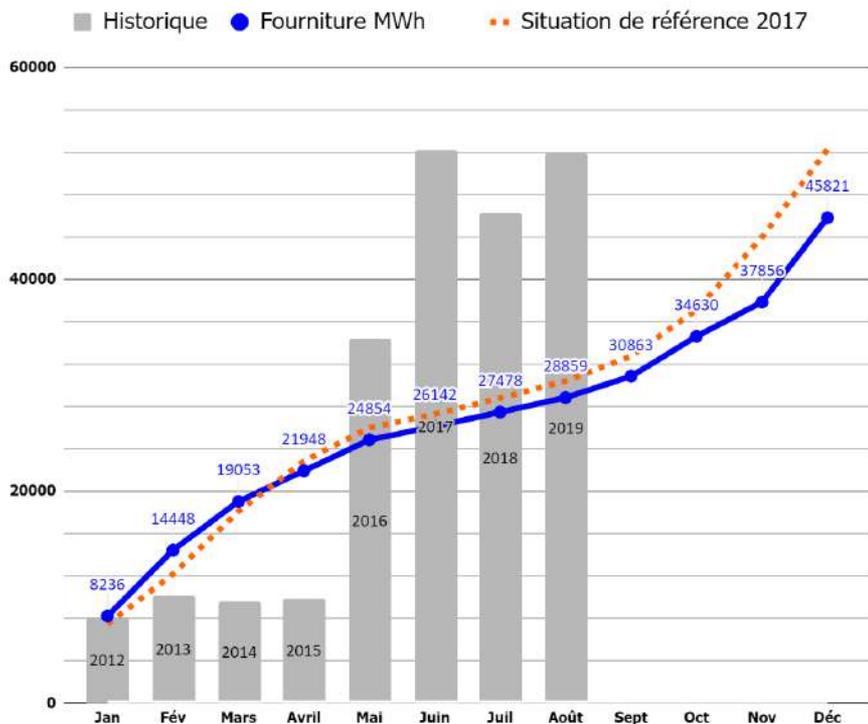

2021

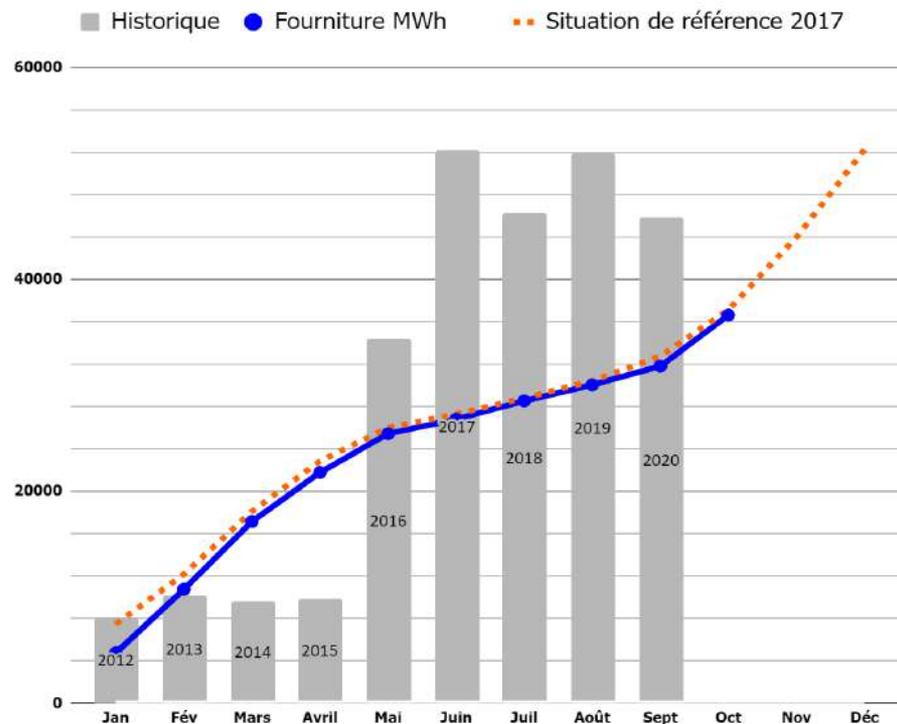

2016 Consommation de vapeur sur les 2 nouvelles antennes de Bourgoin

2017 Année pleine de fonctionnelent du chauffage urbain

2018: Février: Fuite sur échangeur 8 MW

2019: Février : optimisation régulation EREC

2020 :Février : optimisation régulation EREC



2020 octobre/ novembre : travaux DALKIA rue du pont rouge

PCAS en MWh

ANNÉES 2020-21

2020

2021

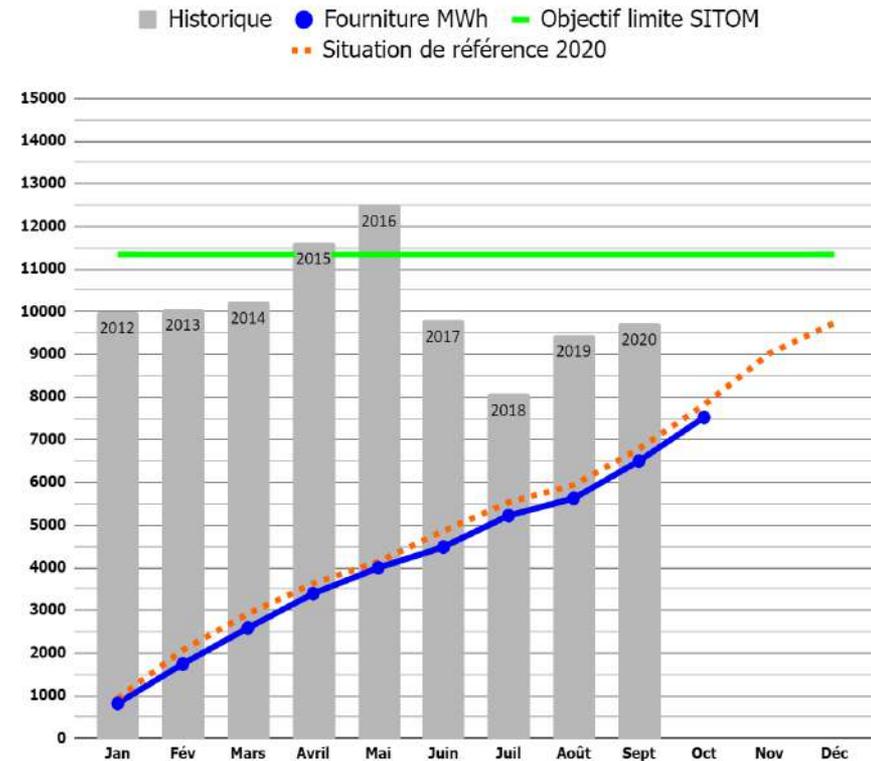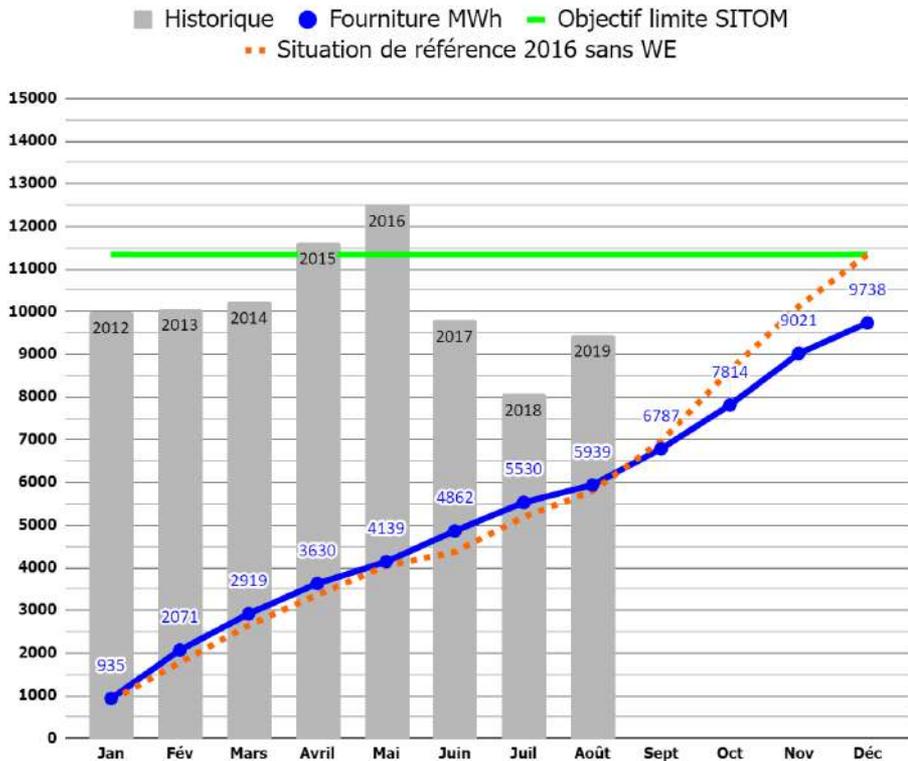

2017: Multiples arrêts pour cause de fuites dans chambre à vanne chaufferie

2018: Intégration de la notion de T OM équivalente

2018: Arrêt de la fourniture de PCAS lors du raccordement du nouveau réseau + attente validation DREAL

2019: Septembre : Pas de fourniture le WE

2020: octobre- aucune indispo sur la fourniture



Merci de votre attention