

Réunion de la Commission de Suivi de Site (année 2021)


13 Juin 2022

4 rue de la Bouverie à Annecy



- Capacité totale du dépôt : 57 000 m³
- Sorties annuelles :
 - Réalisé 2019 : 672 726 m³
 - Réalisé 2020 : 563 397 m³
 - Réalisé 2021 : 700 000 m³
- Nombre moyen de camions par jour : 100
- Destinataires de nos produits :
 - Particuliers pour le chauffage
 - Stations services des départements : 74 – 73 - 01
- Dépôt certifié ISO 14 001 et ISO 9 001 (environnement et qualité)

Organigramme du Dépôt Pétrolier de Haute Savoie

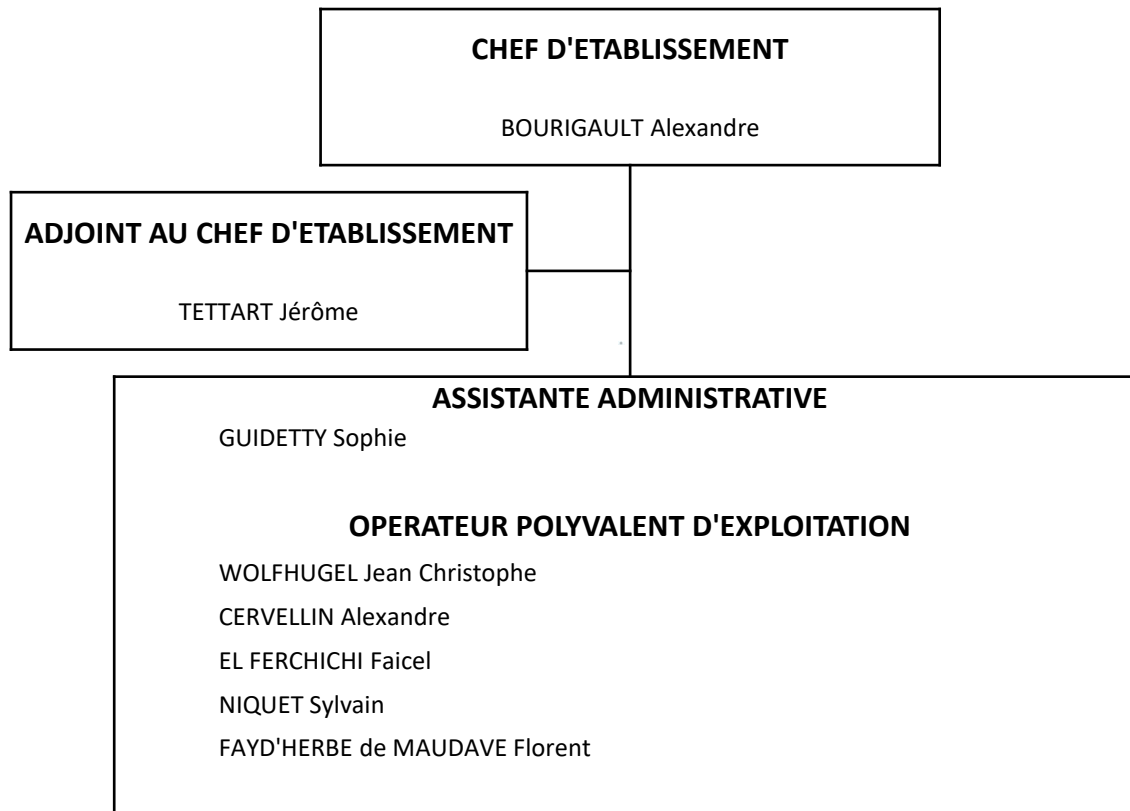

Obligatoire pour l'ensemble du personnel :

Intervention sur feux réels (GESIP) :

- RCD1 la première année
- SD2 la seconde année
- Recyclage Intervention Feux tous les 3 ans

Habilitation électrique (APAVE) :

Sauveteur Secouriste du Travail (AST74)

En fonction du poste :

Installations et équipements du dépôt (Gardner Denver / SATAM)

Première Action d'Urgence

POI2 – POI3 - Gestion de Sinistre (équipe d'astreinte)

Plan de prévention – Sécurité dans les travaux

...

Les Audits / Inspections depuis la dernière CSS

2 Inspections de la DREAL :

Le 23 Novembre 2021 sur le thème de la notice de réexamen

- 3 NC : transmission Etude de Danger / distance PPRT / Réfection portail accès PCC
- 3 Obs : Ecart logiciel modélisation / justification mur manifold DCI / réalisation d'une revue du suivi des MMR

Le 3 Février 2021 sur le thème des Mesures de Maitrise des Risques

- 2 NC : test sondes de niveau + justification niveau de confiance sonde de niveau
- 1 Obs : justification temps fermeture vannes pied de bac

3 Inventaires des stocks par la douane de Lyon (25 Février et 3 Juin)

2 Audits Internes (SGS – SMQE) le 16 Décembre 2020 et le 10 Juin 2021

2 Audit Externe (ADR – TMD) le 18 Décembre et le 8 Octobre 2021

1 Audit Externe (cahier de charge) le 5 Juin 2021

Les contrôles et visites de sécurité

Les contrôles du personnel DPHS sur nos intervenants extérieurs :

Visites sécurité	2019	2020	2021
Chauffeurs au PCC	84	60	51
Entreprises extérieures	32	34	27

Les contrôles sur les équipements du dépôt :

Les équipements classés Mesure de Maitrise des Risques et les équipements de sécurité sont contrôlés fréquemment.

Ces contrôles sont réalisés par le personnel du dépôt et par des entreprises extérieures.

Les exercices et contrôles inopinés

- Exercices Internes POI
 - Exercices incendie interne : 1 par mois
 - Exercice avec le SDIS (PPI)
 - Décembre 2020
 - Contrôles interne (opérateurs / astreinte / évacuation / alcoolémie , etc ...) :
 - 24 en 2019
 - 22 2020
 - 19 en 2021
 - Contrôles inopinés des agents de surveillance
 - 6 en 2019
 - 7 en 2020
 - 6 en 2021
-
-

Les évènements depuis la dernière CSS

- Débordement E10 (100 litres) -> défaut sonde anti débordement cumulé à un défaut du compteur de chargement
 - Panne pompe de SP98
 - Détérioration cuve émulseur
 - Perte émulseur de 600 litres
 - Fuite rampe DCI -> bouchon sur réseau HS
-
-

Les principaux travaux réalisés

- Installation 3^{ème} cuve enterrée d'éthanol
 - Opération décennale du bac I
 - Sécurisation de l'accès au Parking PL
 - Réfection du marquage au sol
 - Mise en place d'un 4^{ème} groupe incendie en spare
 - Remplacement des charbons de l'unité de récupération des vapeurs
-
-

Ajout 3^{ème} cuve éthanol

Création d'une cavité

Installation de la cuve

Remblaiement

Objectif : augmenter le stockage éthanol et
accompagner le marché



Les principaux travaux prévu pour 2022

- Création d'une seconde réserve incendie de 1000 m³
- Evolution du système de chargement

Les Budgets

	Investissement	Gros Entretien
Année 2019	887 000 euros	306 000 euros
Année 2020	1 060 000 euros	205 000 euros
Année 2021 (PC)	840 000 euros	318 000 euros
