



CSS

bilan site de Commentry

Mercredi 1^{er} Juillet 2020



I. Plate-forme de Commentry

- Actualités

II. Adisseo : groupe et site de Commentry

- Actualités
- Activités et situation sociale et économique
- Perspectives 2020

III. Hygiène et Sécurité des Personnes

- Résultats et bilan 2019
- Perspectives 2020

IV. Environnement et Réglementaire

- Résultats et bilan 2019
- Analyse des KPI environnementaux
- Perspectives 2020



Liste des abréviations et sigles

Service Prévention Sécurité Intervention: Service Prévention Sécurité Intervention

Vitamine A : Service Vitamines A Synthèse

Méthionine : Service Méthionine

Service Utilités : Service Utilités

STER : Station de Traitement des Eaux Résiduares





I. Plate-forme De Commentry

Actualités



Actualités

- Innocaps : Installation d'une colonne de lavage d'air en août 2019
- Poste de garde de la plate-forme : mise en place d'une prestation par la société de gardiennage Sécuritétas en février 2020



II. Adisseo : groupe et site de Commentry

- **Actualités**
- **Activités et situation sociale et économique**
- **Perspectives 2020**



Actualités

Impact du Covid sur les activités d'Adisseo

- Poursuite des activités du groupe et de production à Commentry : mesures fortes de prévention et d'accompagnement (prise de température à l'entrée du site, port du masque, obligation au télétravail,...)
- Notification Force Majeure à Adisseo par VEOLIA (03/20) due à :
 - L'absence de salariés des entreprises et leurs sous-traitants, et
 - L'interruption des approvisionnements et des livraisons

R&I Nutrition et Santé Animale

- 19 publications en 2019, mais toutes ne sont pas des nouvelles familles de brevets

Certifications et Reconnaissance

- Audit réalisé des certifications :
 - FamiQS, en mars 2020
 - ISO 9001, 14001, passage de l'OSHAS 18001 à l'ISO 45000 (Sécurité) en juin 2020
- Renouvellement de la reconnaissance du **SIR Service Inspection** Reconnue (nouveau guide DT84 C02)

Activités et situation sociale et économique

Vitamine A

- Très bonne marche de l'atelier sur une demande toujours soutenue avec un arrêt technique en octobre 2019 et un record de production mensuel sur mai 2019 et annuel sur l'année 2019. Bonne tenue des prix.

Méthionine Utilités

- Sur un marché très concurrentiel, les prix de vente sont restés bas, l'activité de l'usine a été limitée par la ressource en matière première venant de Roussillon et très perturbée par les mouvements de grève SNCF liés à la réforme des retraites (pratiquement aucune production en janvier 2020). Réalisation de l'arrêt technique Méthionine en avril 2019 et Utilités en octobre 2019
- Dans un contexte de sécheresse, la diminution des ressources en eau a conduit à mener des économies drastiques (>10%). Raccordement en août 2019 de l'usine au barrage des Gannes par la ville de Commentry. Ce raccordement permet de sécuriser l'accès en eau du site

Smartamine

- Très bonne marche de l'atelier limitée par les ventes (crise laitière aux États-Unis pendant plusieurs mois. Sur 2019, seulement un peu plus de la moitié de la capacité de l'atelier a été utilisée.

Perspectives 2020

- Arrêt technique de l'unité 75 de la Smartamine en août 2020
- Préparation des arrêts techniques 2021 de la Vitamine A (possiblement réalisation du projet JAVA) et de la Méthionine. Périodes non encore définies
- Démarrage et mise en service de la nouvelle station de traitement d'eaux usées sur le dernier trimestre 2020



III. Hygiène et Sécurité des Personnes

- Résultats et bilan 2019
- Analyse des KPI environnementaux
- Perspectives 2020



Prévention et Sécurité des Personnes

Résultats et bilans 2019


- TRIR* à fin 2019 = 0,2 TRIR à date = 0
- Gestion de crise et situation d'urgence :
 - Collaboration à la communication Inforisque dans le cadre du PPI
 - Réalisation d'un exercice POI couplé au PPI du 19 novembre 2019
 - Exercice alerte gaz du 18 décembre 2019
 - Refonte du Parcours de gestion de crise des astreintes
- Poursuite de la démarche « Agir en sécurité » : dialogues sécurité, groupes de travail, intégration des EE prestataires
- Poursuite de l'amélioration des conditions de travail et maîtrise des expositions professionnelles
- Externalisation du poste de garde et adaptation de l'organisation des pompiers en conséquences (recentrage sur le cœur de métier)

Prévention et Sécurité des Personnes

Perspectives 2020

- TRIR* 0,2 aucun accident à date due fin juin 2020
- Poursuite du programme (sécurité comportementale) : *Agir en sécurité, ...une volonté partagée, une fierté dans la durée*

EVOLUTION DU TRIR SUR 15 ANNEES

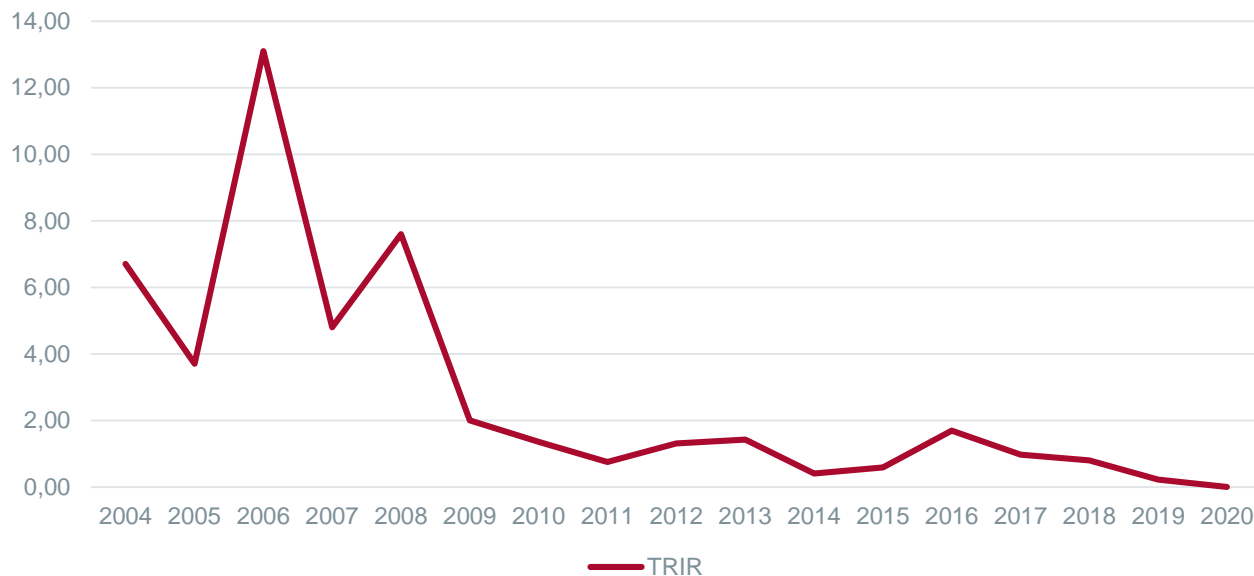

*TRIR Total Recordable Injury Rate (sécurité) : nombre d'accident de personnes pour 200000 heures travaillées. Nous suivons les accidents avec ou sans arrêt de travail pour les salariés ADISSEO, les entreprises extérieures et les intérimaires.

IV. Environnement et Réglementaire

- Résultats et bilan 2019
Perspectives 2020




Environnement et réglementaire

Résultats et bilans 2019

- Réalisation des actions suite aux inspections DREAL
 - Investissement sur des dispositifs de réduction du bruit
 - Mise en œuvre d'un plan d'actions complémentaires pour tenue des spécification sur le TTO (traitement thermique par oxydation) sur le paramètre HCl
- Dossier de réexamen des conditions d'exploiter
- Rapport de base (étude des sols)
- Demande d'allocation de quotas ETS 4 2021 – 2025
- Etude de réhabilitation des lagunes et des bioles
- Arrêté alerte sécheresse
- Arrêté alerte pollution de l'air

Analyse des KPI environnementaux

● Analyse des plaintes

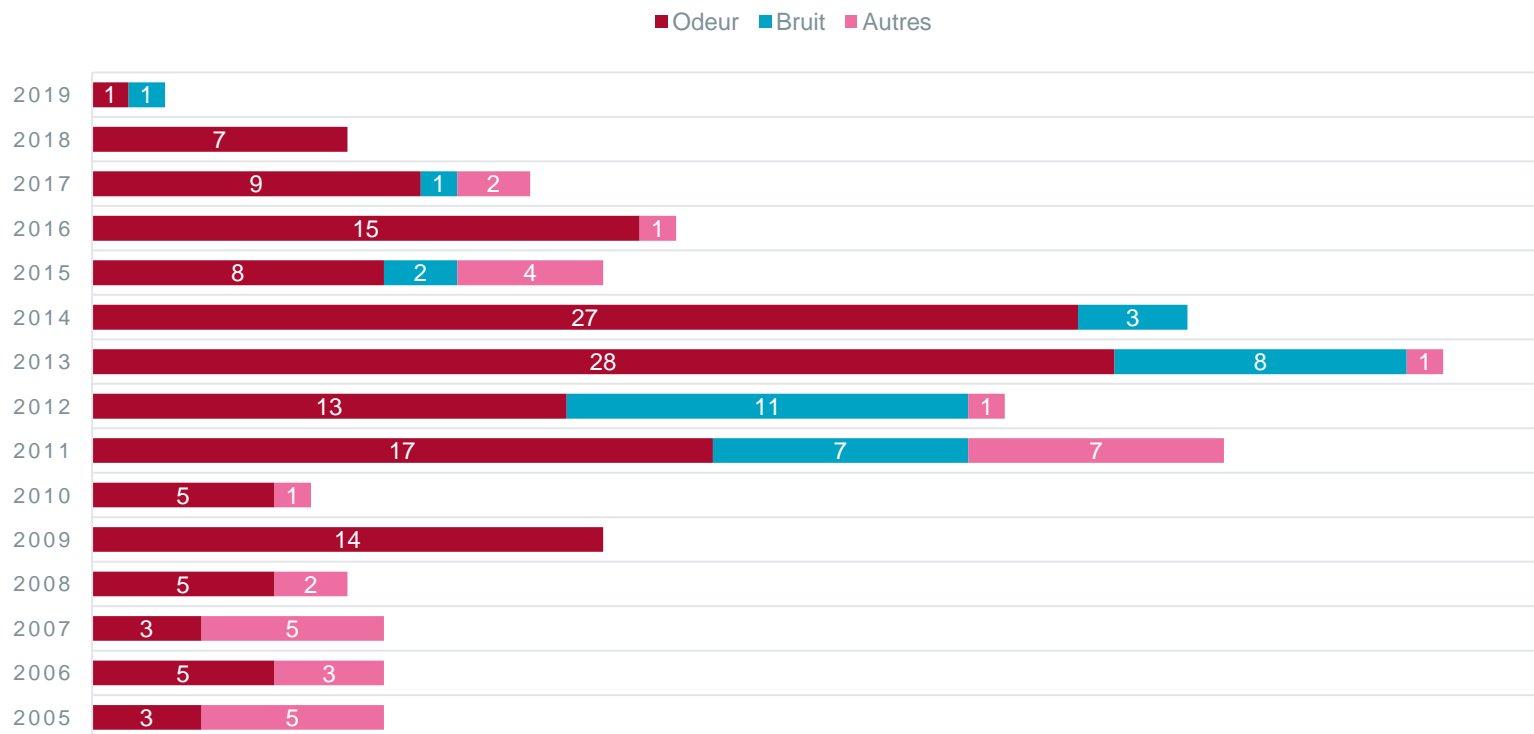

Baisse significative du nombre de plainte. Le résultat 2019 constitue le meilleur résultat depuis 2005.

2019 : émergence bruit voisinage Atelier Montlucon
plainte odeur habitante de Commentry

Environnement et réglementaire

Perspectives 2020


- Validation du Nouvel Arrêté Préfectoral Complémentaire
- Pré-diagnostic et étude de pertinence de la démarche de certification ISO50001 (management de l'énergie)

- STER:
 - Démarrage de la nouvelle STER
 - Cessation d'activité de la STER actuelle
 - Cessation d'activité des bioles (stockage des boues)
 - Réhabilitation des lagunes

Analyse des KPI environnementaux

● Analyse des consommations d'eau

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eau Torche Mm3	1546,5	1351,9	1399,9	1398,3	1328,6	1052,3	1179,9	987,3	1103,3
Limite AP Eau de Torche	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0
Eau Bazergues Mm3	916,3	1009,4	941,2	943,9	1221,9	1314,9	1188,8	1167,2	801,0
Limite AP Eau de Bazergues	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
Eau potable des Gannes Mm3	23,6	69,2	38,8	26,8	34,4	38,1	62,2	25,4	20,4
Limite AP Eau potables des Gannes	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Total Mm3	2486,4	2430,5	2379,9	2369,0	2584,9	2405,3	2430,8	2179,9	1924,7


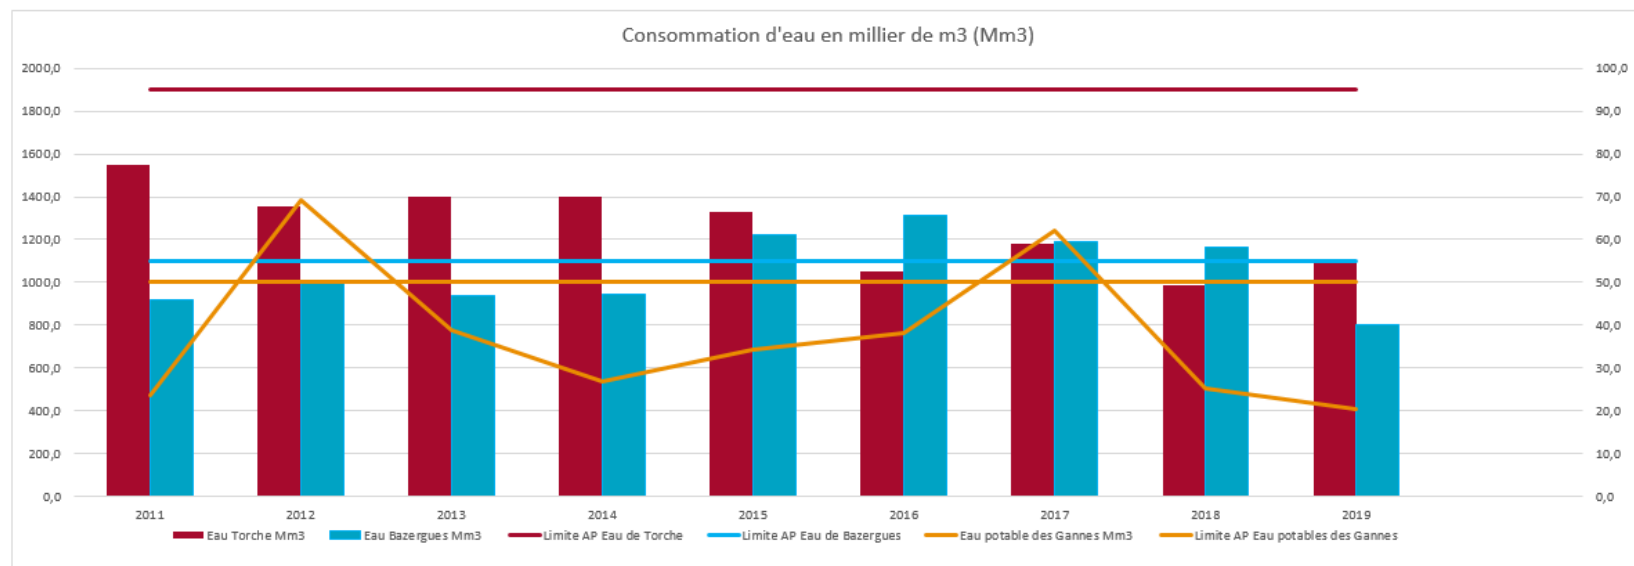


Respect des seuils de prélèvement et baisse des consommations d'eau
vs 2018 (-11,7%)

Analyse des KPI environnementaux

- Analyse des consommations énergétiques (consommation de gaz)


GN MWh PCS

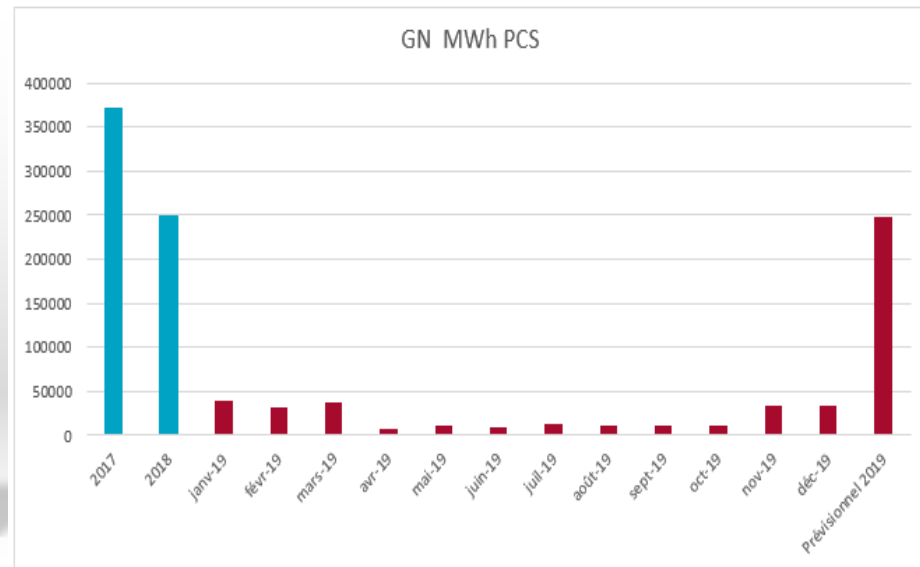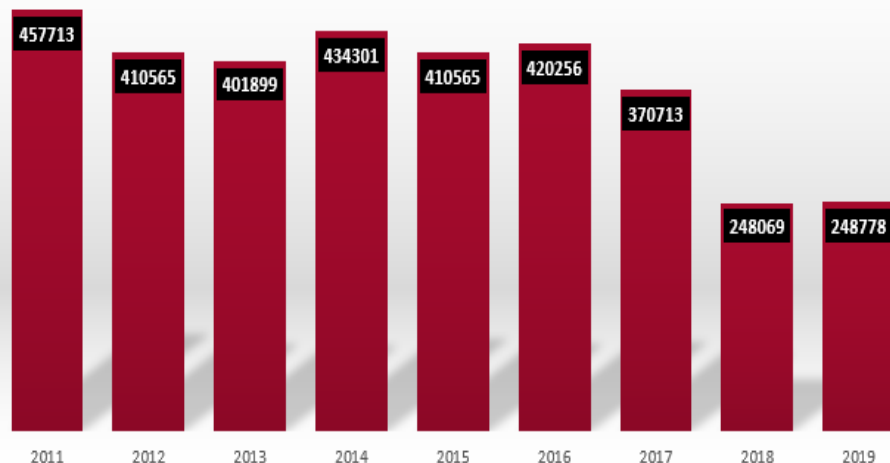


Consommation de gaz CH₄ en baisse depuis 2007 et stable sur 2 ans qui illustre un fonctionnement stable sur la production de vapeur avec BEC.

- Analyse des consommations énergétiques (consommation électrique)

Consommation électrique MWhe

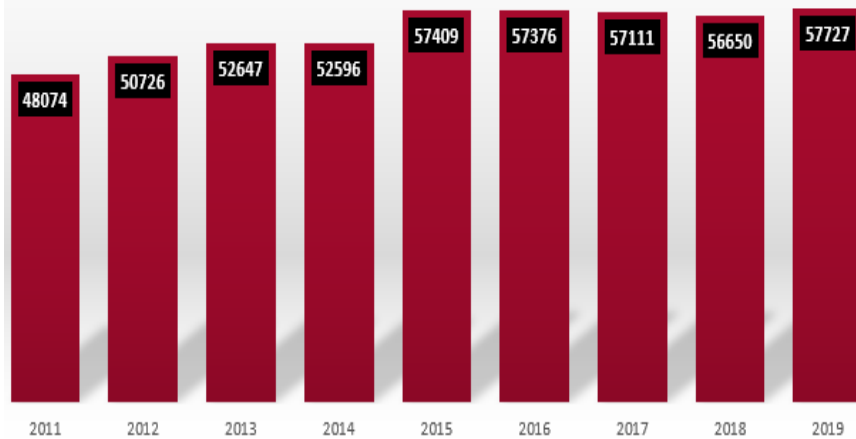


ELEC MWhe

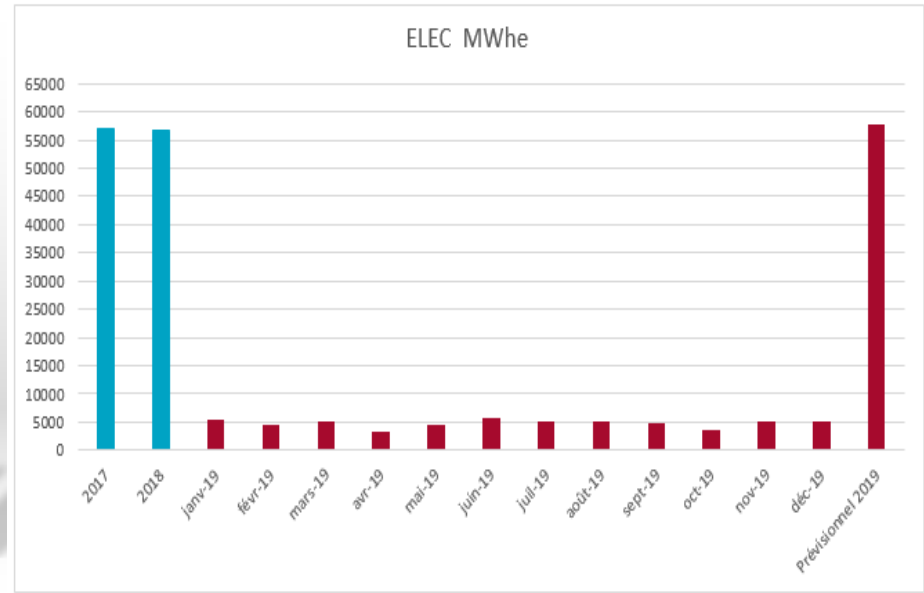

Consommation électrique stable depuis 2015.

Analyse des KPI environnementaux

● Analyse des résultats sur le traitement des rejets aqueux

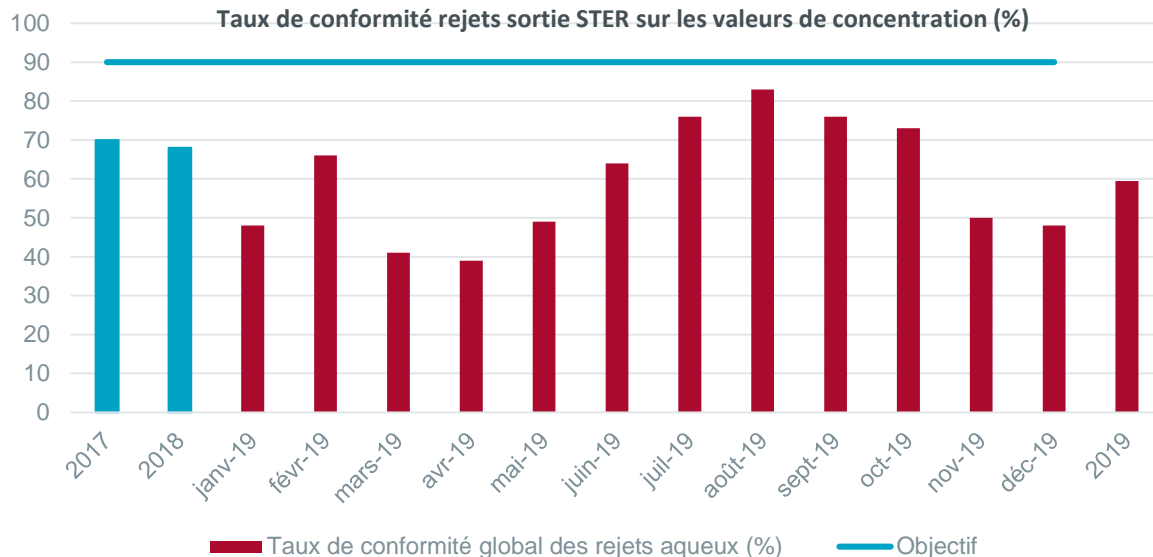

Résultats 2019 avec un taux de conformité de 60% en repli vs 2018. Sensibilité de la station de traitement aux périodes froides. La mise en service de la station permettra le retour à des résultats conformes.

● Analyse de la conformité des rejets gazeux

Résultats s'améliorent en 2019 : 99,6% de conformité vs 99% en 2018. Notamment avec amélioration des paramètres HCL pour TTO (traitement thermique par oxydation) et le paramètre CO pour la chaudière BABCOCK.

Rapport Développement Durable



Retrouvez notre Rapport
Développement Durable 2018 sur
le site : sustainability.adisseo.com