Les Travaux de Raccordement sur le réseau de transport d'électricité de RTE

La Proposition de RTE pour le raccordement de la centrale de stockage prévoit l'installation d'une ligne souterraine de 225 kV de 500 mètres environ, réalisée sous tranchée entre la centrale et le poste source de Cailloux Les Fontaines (69).

La durée de la procédure de raccordement est de 48 mois, comprenant environ 36 mois d'instruction et d'études détaillées, et 12 mois de travaux avant mise en service.
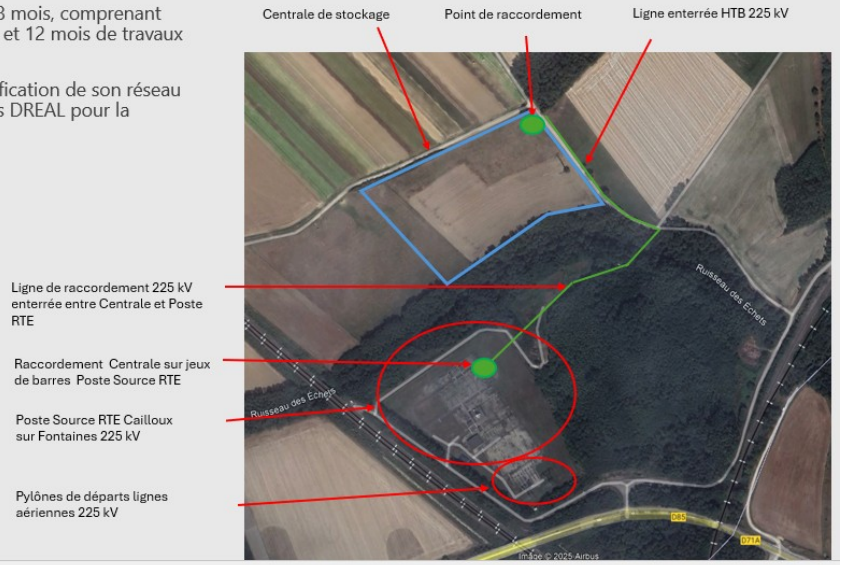
RTE conduira sa procédure de concertation et modification de son réseau Très Haute Tension en autonomie (SUP, Rendez-vous DREAL pour la validation de l'acte).