



CSS du 15 Decembre 2021


Présentation:

W. LEMESLE – E. BARBISAN



CONTINUUM OF PROGRESS

SPS/Novapex se positionne comme leader de la fourniture de solvants auprès des grands acteurs de la synthèse pharmaceutique en Europe

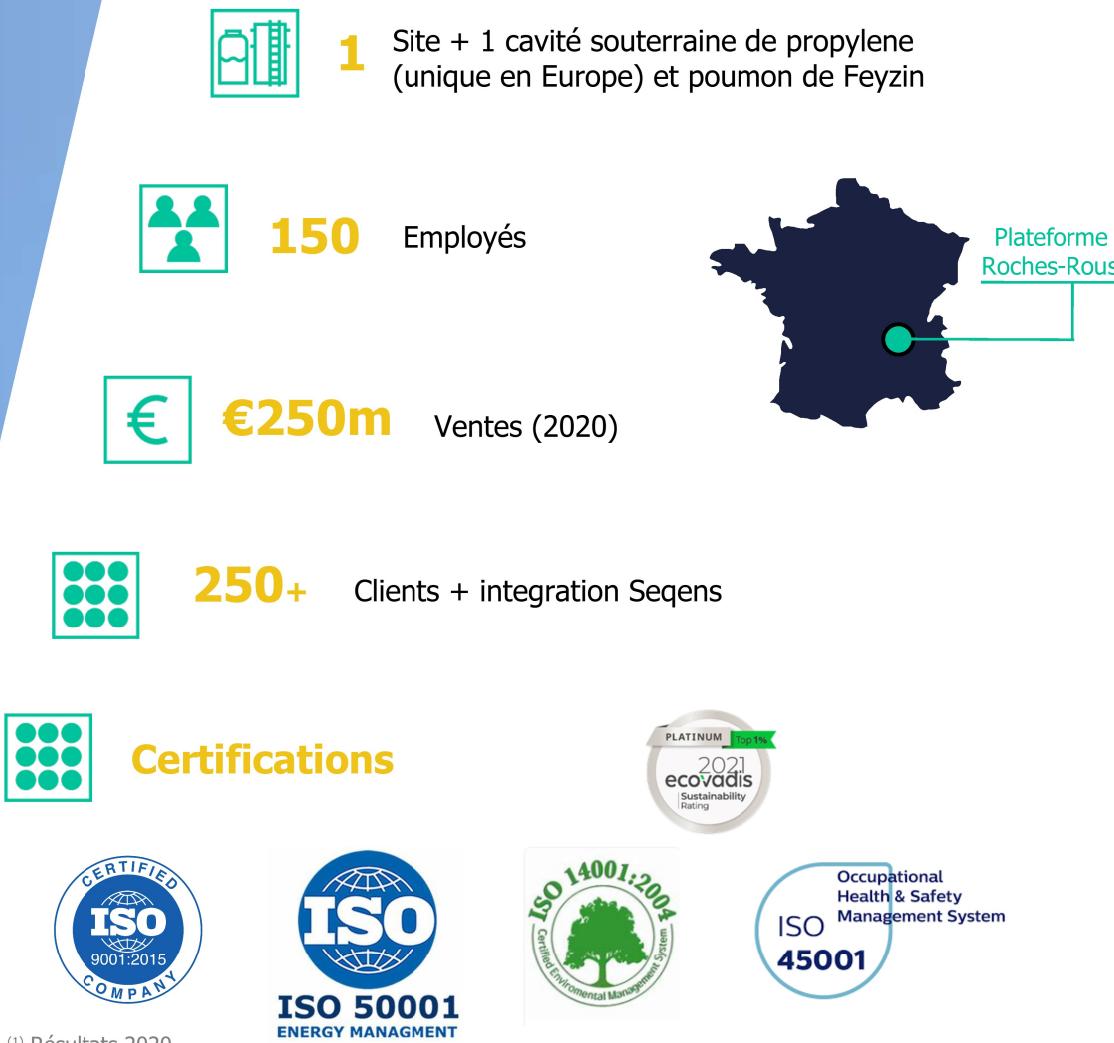

SEQENS

Section 4 - Seqens
Solvents and phenol specialties (Novapex)

[DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL]

Draft
15



BILAN année 2021

Inspections / Contrôle

- 1 contrôle inopiné legionella sur les TAR
- Inspections DREAL :
 - rejets atmosphériques / aqueux,
 - Gestion des risques accidentels
 - plan de modernisation des installations Industrielles

Evènements particuliers

- 1 accident avec arrêt de 30j pour un salarié d'une entreprise intervenante suite à une main coincée lors du mouvement de la nacelle élévatrice.
- Le 07/02/2021, rejet de 16 kg de phénol a l'effluent général plateforme (norme maxi 10 kg/j). Défaut d'amorçage d'une pompe ayant entraîné une erreur de manipulation. Arbre des causes mené et actions correctives réalisées.

Pandémie.

Application des règles gouvernementales et respect du plan de continuité.

Projet ARIANE

Projet ARIANE

Installation d'une deuxième unité de production d'IPA d'une capacité de 42 kT. L'IPA Alcool Isopropylique, produit couramment utilisé dans l'industrie pharmaceutique, notamment pour les solutions hydroalcooliques, est déjà fabriqué à hauteur de 70kT/an.


Dossier en cours d'instruction.

Mise en place de nouvelles tours aéroréfrigérante permettant de réduire la consommation d'eau de 10 % à termes

Démarrage prévu, 1^{er} trimestre 2022

Dossier "porter à connaissance"


Installation ne portant aucun risque accru
(installation équivalente à l'existante)

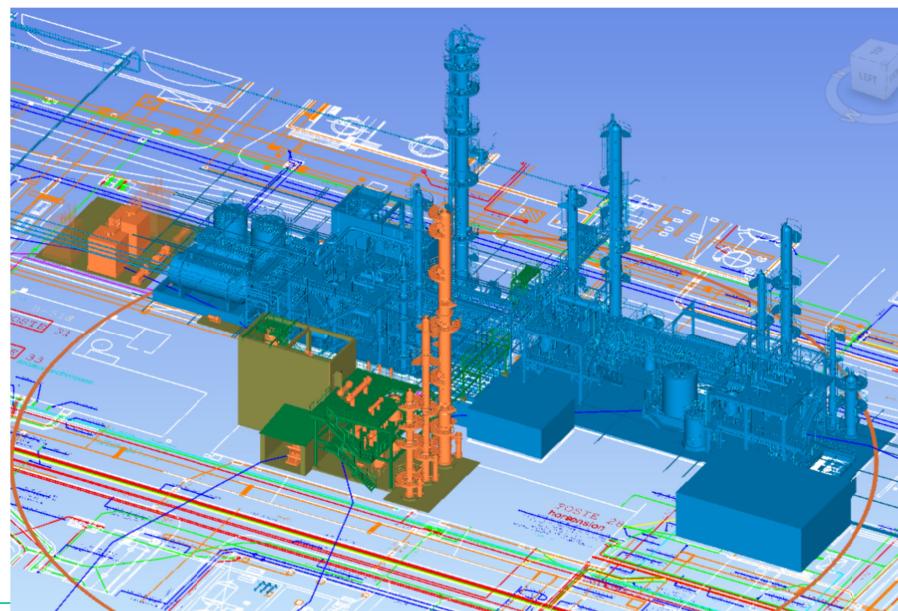

Draft
2

Projet ARIANE

Implantation

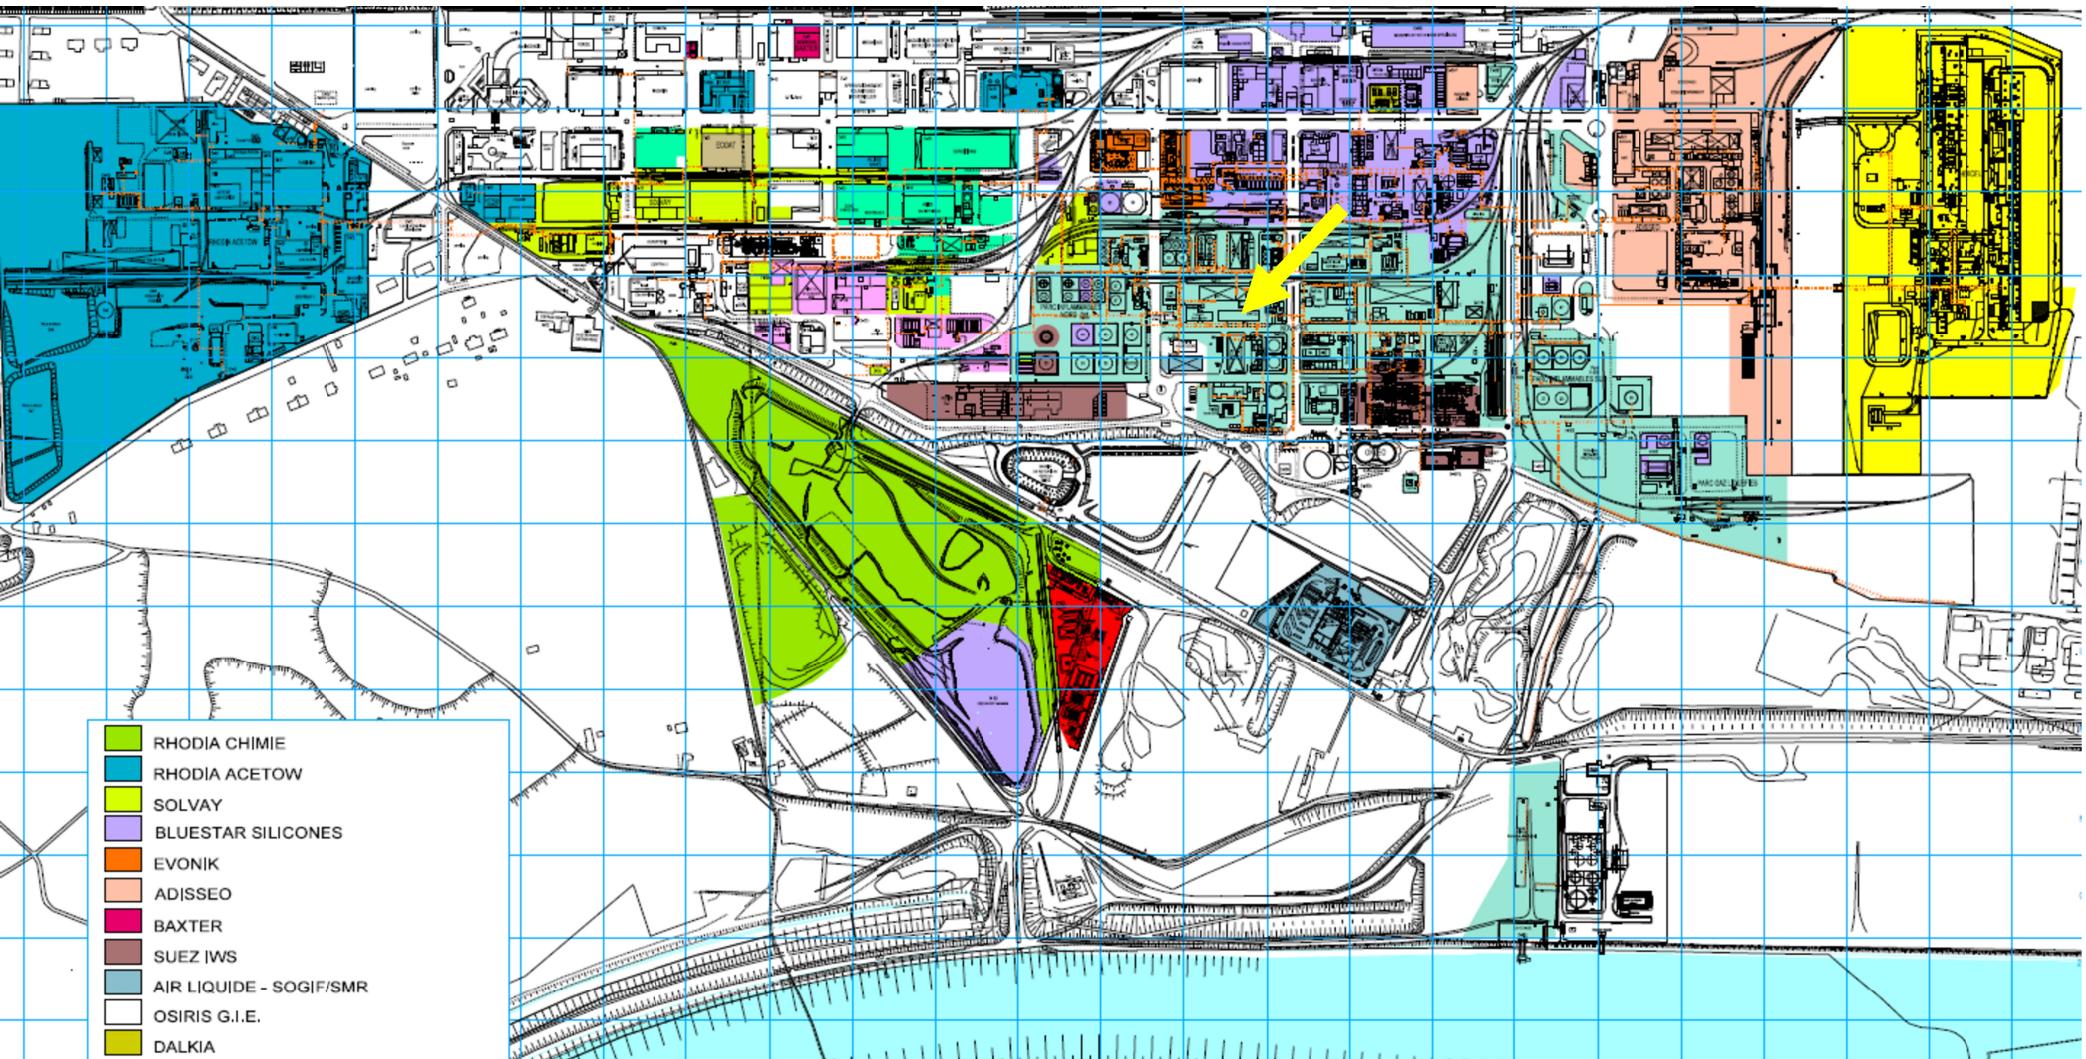

Projet Réservoir / expedition lourds de distillation

Projet Réservoir / poste empotage "lourds de distillation"

Réservoir de stockage de 65 tonnes

Poste d'empotage pour citernes routières.


Mise en service prévue fin 2021 - début 2022

Dossier « porter à connaissance »

Réservoir et poste d'empotage en conformité avec l'arrêté ministériel du 3 Octobre 2010 modifié le 22/09/2021.


Colonne d'abattage destinée à traiter les COV.

Dossier en cours d'instruction.

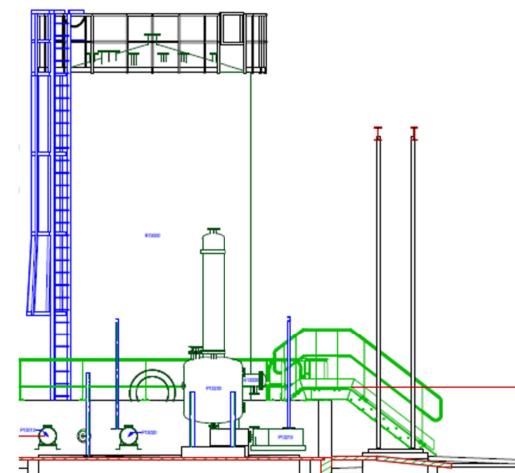

Projet Réservoir / expedition lourds de distillation

Implantation

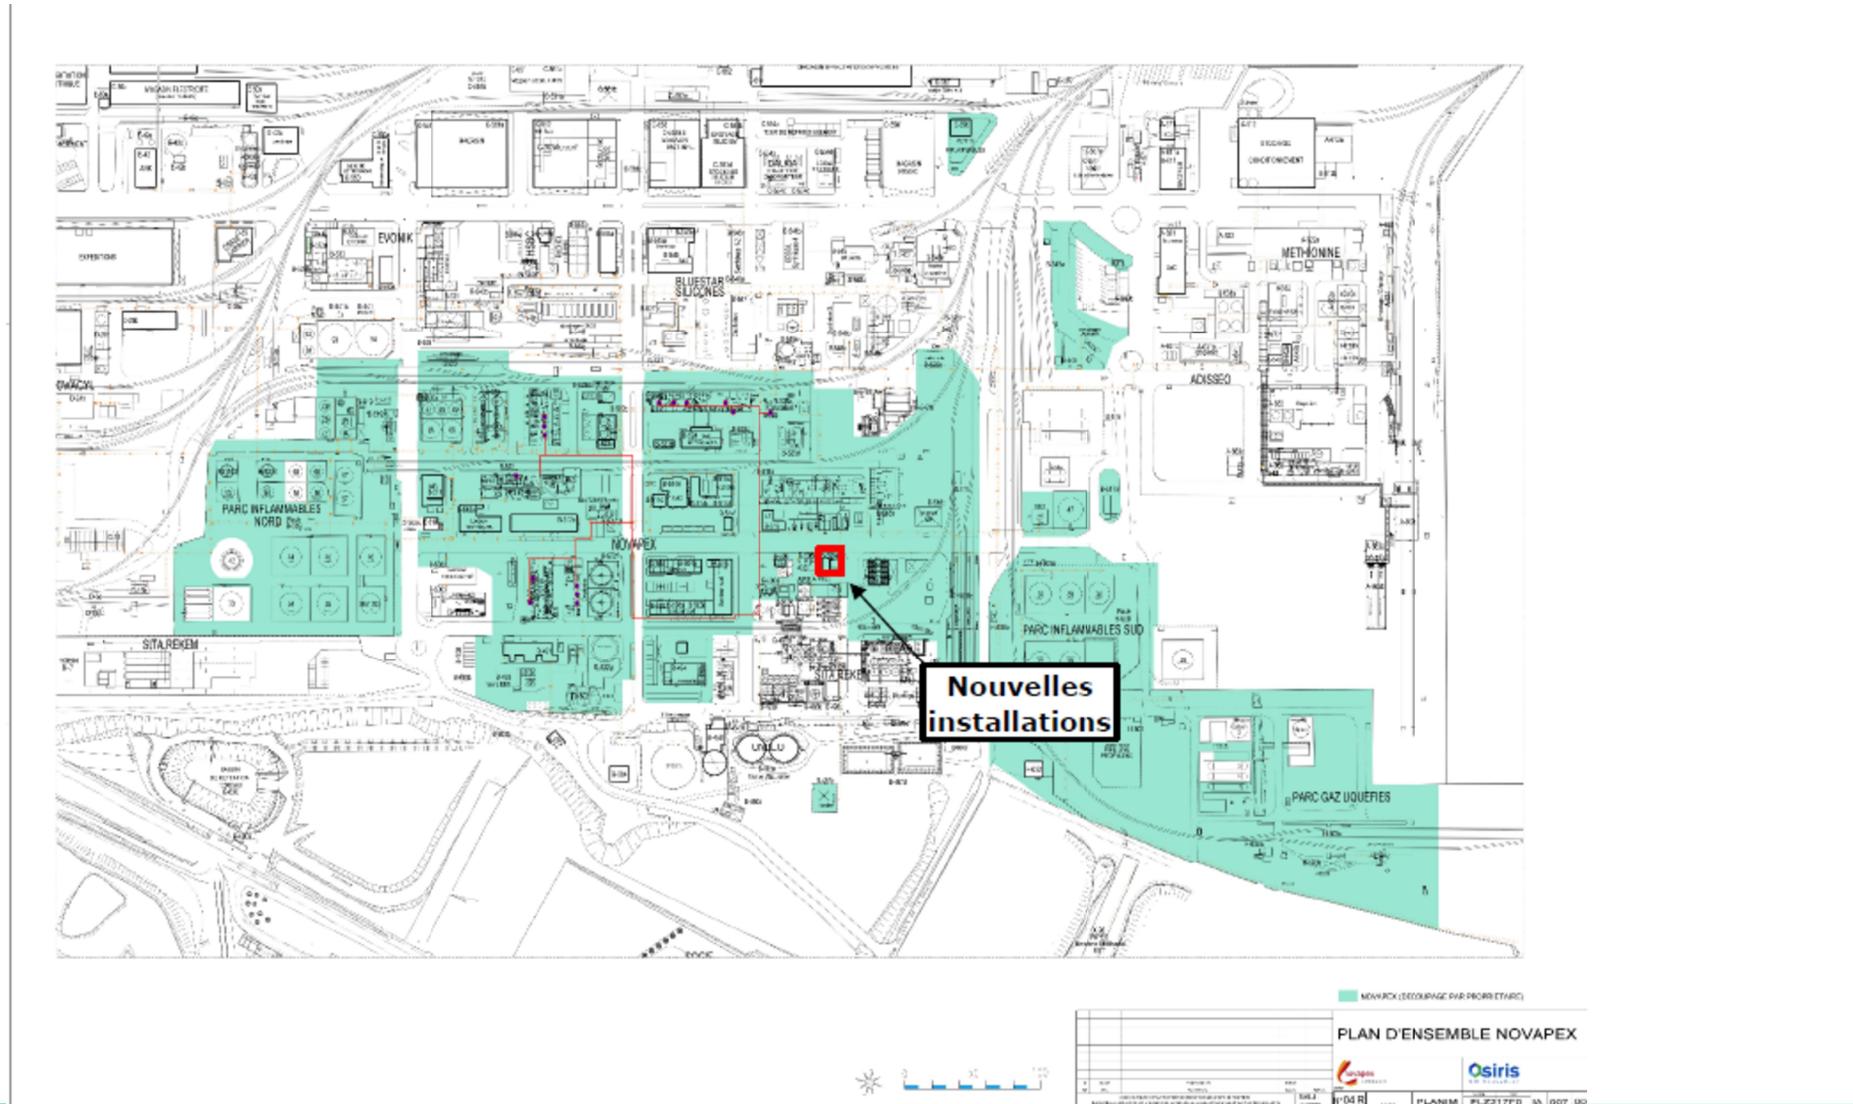

SEQENS

Projet 2 - Implantation

Draft



Dossiers particuliers

Dossier de Réexamen dans le cadre de la directive IED

Dossier révisé suite aux demandes d'informations supplémentaires DREAL.
Le point majeur: révision de l'Etude Risque Sanitaire.

Merci de votre attention

