


Projet de carrière de granulats
en enjeu majeur (orientation 7)

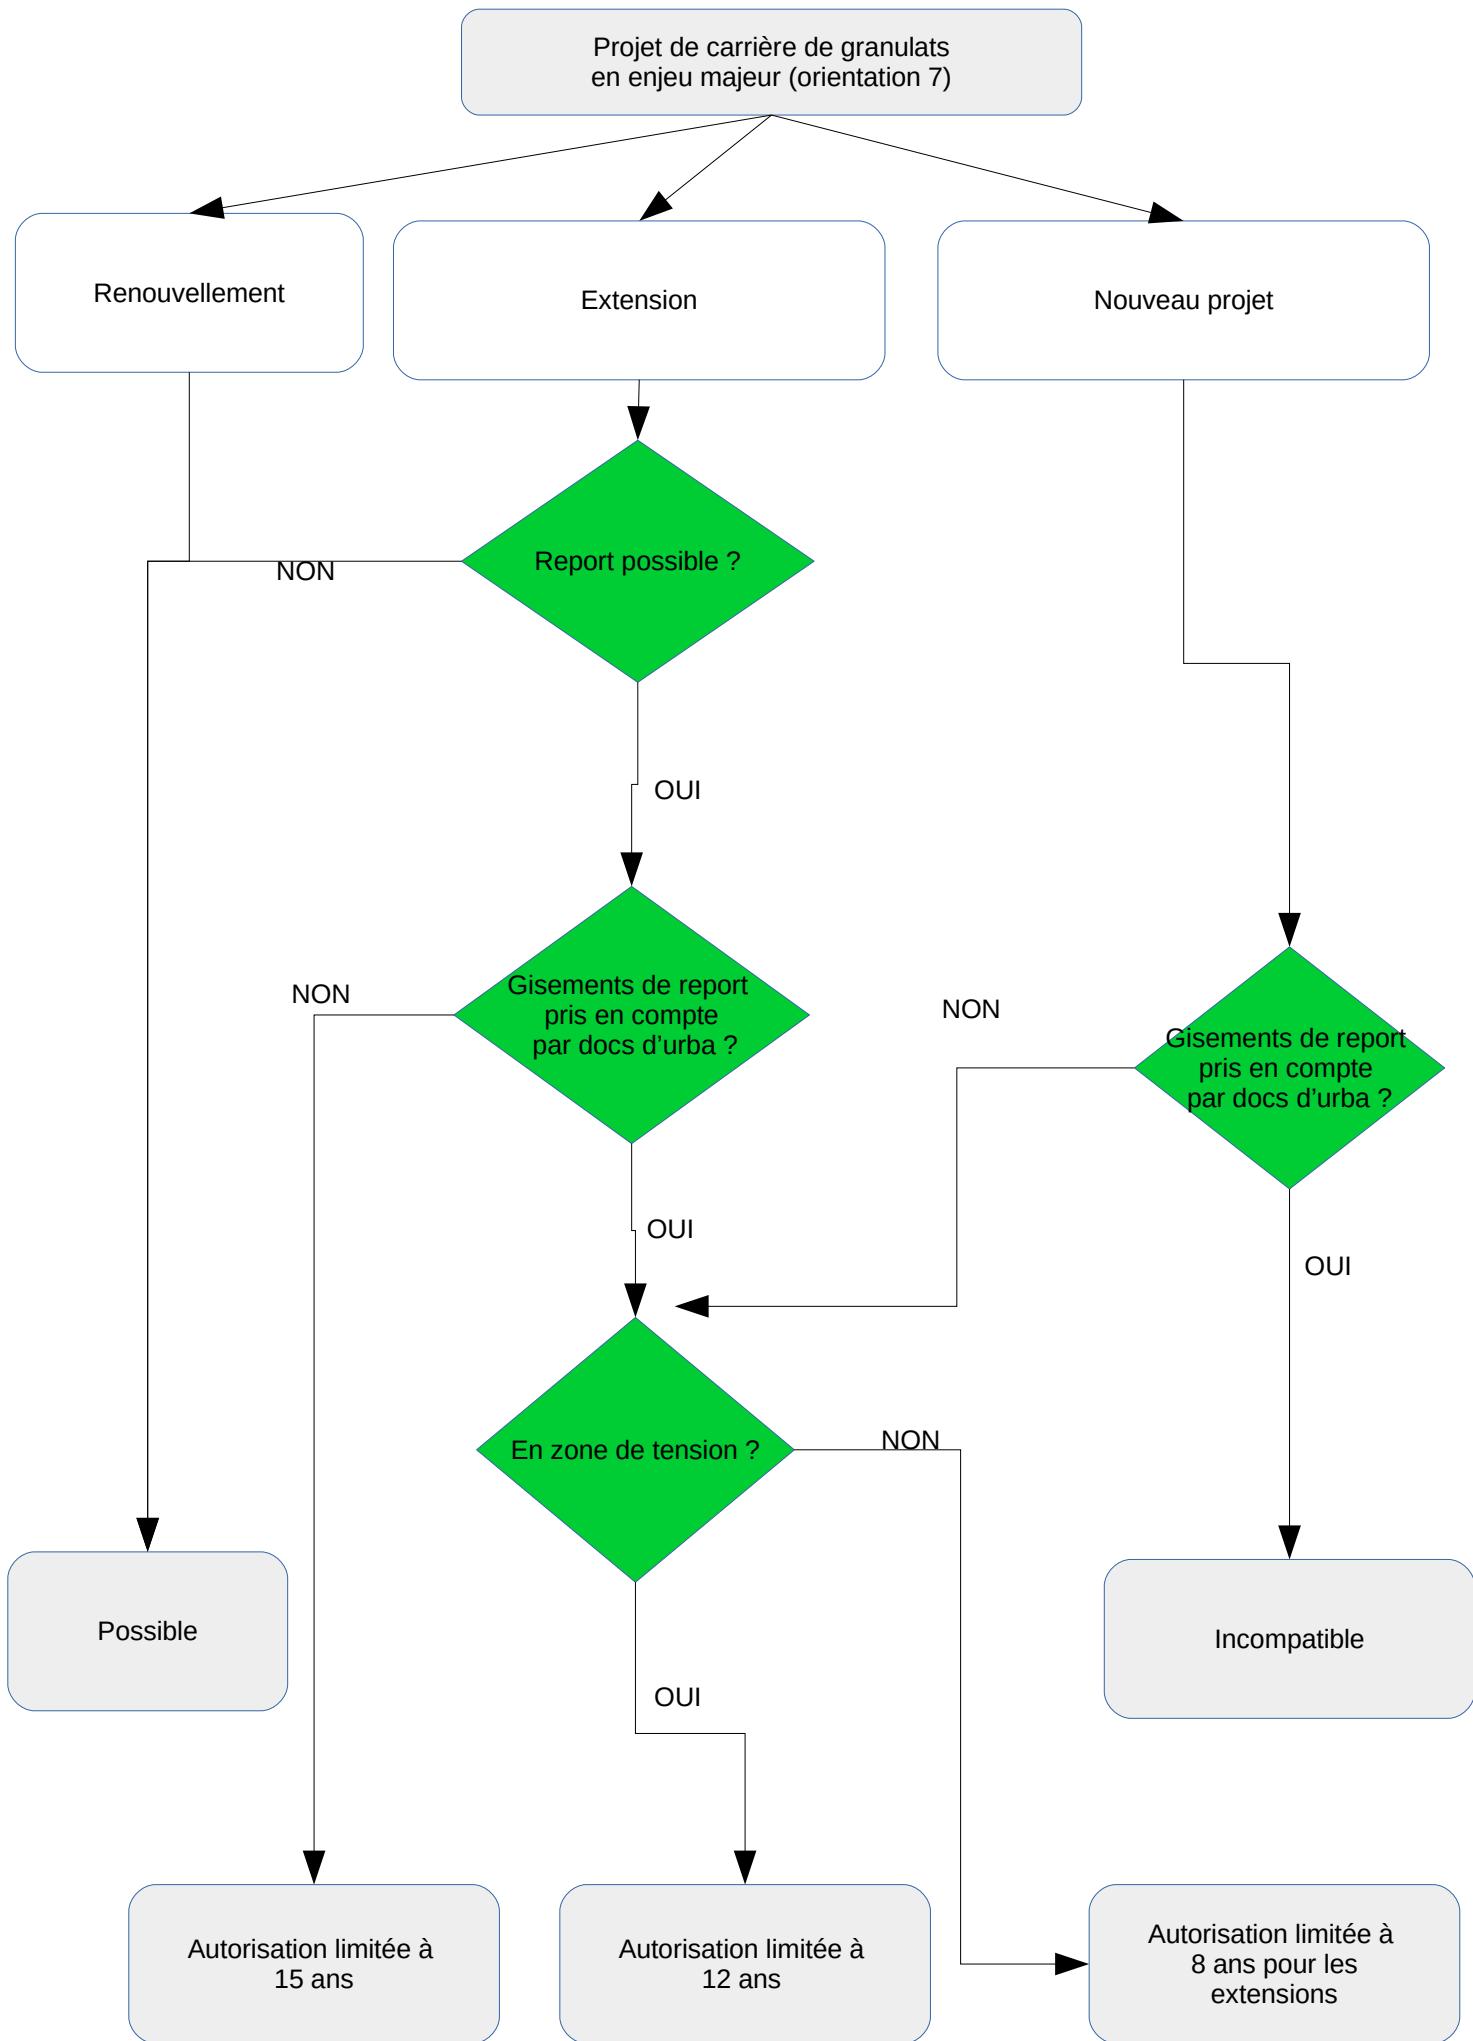

Projet de carrière
en eau (orientation 10.2 pour bassin RM)

Renouvellement

Extension

Nouveau projet

NON

Report possible
Ou
Enjeu majeur en eau ?

OUI

NON

Gisements de report
pris en compte
par docs d'urba ?

OUI

Possible
Selon application
SDAGE

-3 % dans la limite
objectif -50 % de 2013

NON

Enjeu majeur en eau ?

OUI

NON

Gisements de report
pris en compte
par docs d'urba ?

OUI

Incompatible

-3 % durée
d'autorisation
limitée à 12 ans

Incompatible sauf
application critère
de tension