





Annexe complémentaire 3 – Exemple du tracé de raccordement

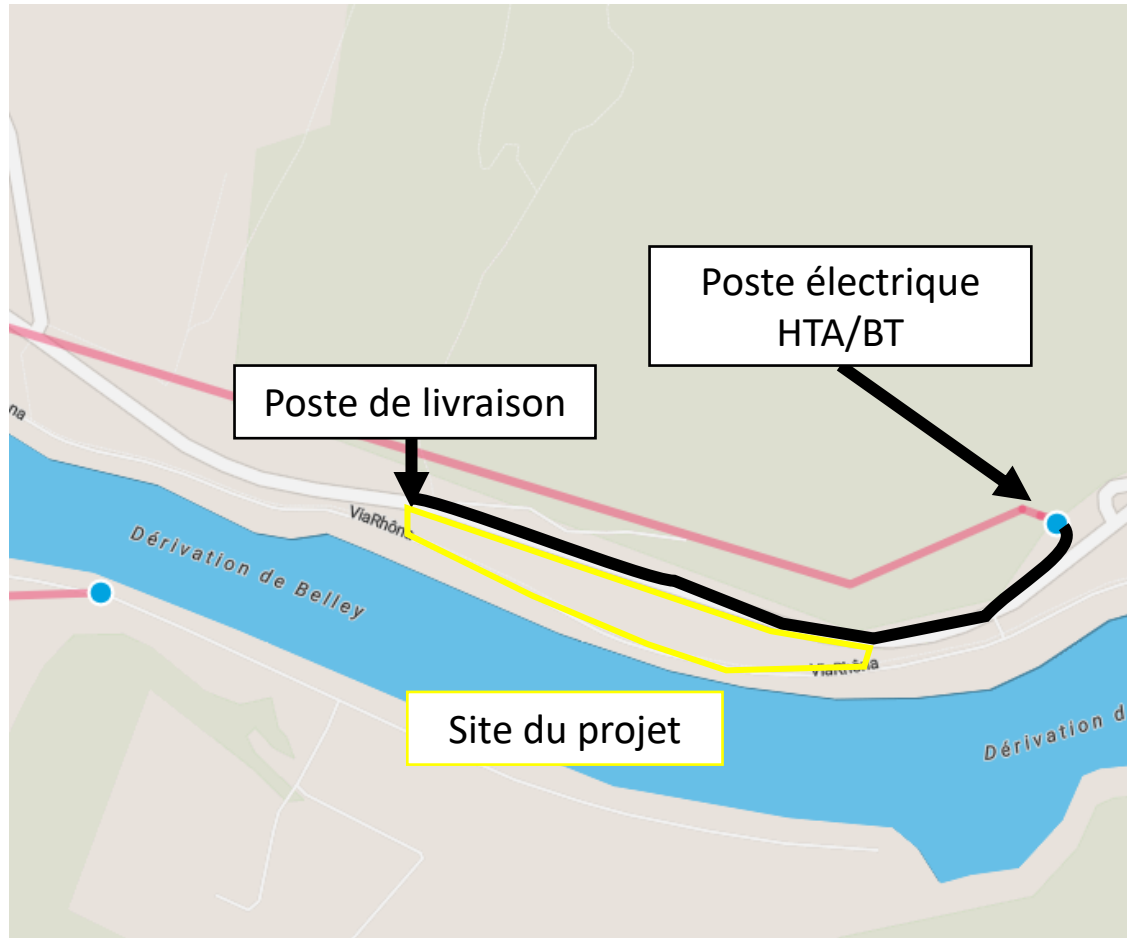

La solution de raccordement sera proposée par ENEDIS après l'obtention du permis de construire.

Ce tracé est un exemple et n'est donc pas définitif. Au vue de la puissance installée, il est probable que le projet soit raccordé au poste HTA/BT le plus proche.

Distance entre le poste de livraison et le poste HTA/BT : 780 m

-  Lignes aériennes
-  Tracé de raccordement potentiel
-  Postes HTA/BT

Source : OpenStreetMap/ENEDIS